



RÜCKSCHLAGKLAPPE

EDELSTAHL MIT FEDER

Technische Daten

Ausführung: Wafer Zwischenflansch ARTIKEL FLANSCH | DICHTUNG | TEMPERATUR

EPDM -65°C bis +150°C Edelstahl 1.4408 9014 Gehäuse: Klappe: Edelstahl 1.4408 9015 FPM -30°C bis +230°C -200°C bis +250°C Feder: Edelstahl 1.4571 9016 PTFE -30°C bis +100°C NBR 9017 Dichtung Klappe: [O-Ring] - Siehe Tabelle


Flanschanschluss: Nach UNI EN 1092-1 Form B1

Dichtung Flansch: Siehe Tabelle

Medium Temperatur: Druck- und Dichtung abhängig-Siehe Tabelle

Mediumdruck: Max. 16 bar Temperatur abhängig

Dichtheit: Für die Dichtheit der Rückschlagklappe ist ein Gegendruck von mindestens 0,3 bar notwendig.

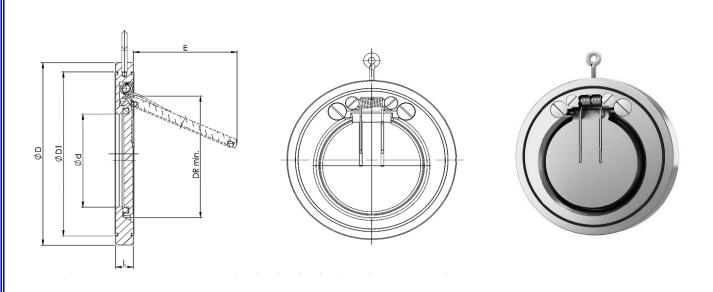

										Öffnungsdruck [mbar]			
Artikel Nummer	DN	ød mm	L mm	øD mm	øD1 mm	DR mm	E mm	PN bar	KVS-Wert	Û	1 🗘	Gewicht	
9014_9015_9016_9017-07	32	18	15	85	59	37	22	16	16,2 m3/h	~15	~25	0,67	kg
9014_9015_9016_9017-08	40	22	16	95	72	43	25	16	22,2 m3/h	~15	~25	0,85	kg
9014_9015_9016_9017-09	50	32	14	109	86	54	37	16	54,0 m3/h	~15	~25	0,91	kg
9014_9015_9016_9017-10	65	40	14	129	109	70	50	16	75,0 m3/h	~15	~25	1,24	kg
9014_9015_9016_9017-11	80	54	14	144	119	82	61	16	112,0 m3/h	~15	~25	1,51	kg
9014_9015_9016_9017-12	100	70	18	164	146	106	77	16	172,0 m3/h	~15	~25	2,44	kg
9014_9015_9016_9017-13	125	92	18	195	173	131	98	16	342,0 m3/h	~15	~25	3,36	kg
9014_9015_9016_9017-14	150	112	20	220	197	159	120	16	490,0 m3/h	~15	~25	4,71	kg
9014_9015_9016_9017-15	200	154	22	275	255	207	160	16	1.128,0 m3/h	~17	~25	7,73	kg
9014_9015_9016_9017-16	250	192	26	331	312	260	190	16	1.500,0 m3/h	~17	~25	13,30	kg
9014_9015_9016_9017-17	300	227	32	386	363	309	220	16	2.290,0 m3/h	~17	~25	21,00	kg
9014_9015_9016_9017-18	350	266	38	446	416	341	250	16	2.890,0 m3/h	~18	~25	33,00	kg
9014_9015_9016_9017-19	400	310	44	499	467	392	290	16	3.700,0 m3/h	~18	~28	46,30	kg




RÜCKSCHLAGKLAPPE

EDELSTAHL MIT FEDER

TECHNISCHE DATEN ZWISCHENFLANSCH-RÜCKSCHLAGKLAPPE

Druckverlustdiagramm

Die Diagrammwerte gelten für Wasser mit einer Temperatur von 20 °C. Im Bereich der Öffnung der Armatur gelten die Kennlinien für den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen. Für Berechnungen zu anderen Fluiden oder Temperaturen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

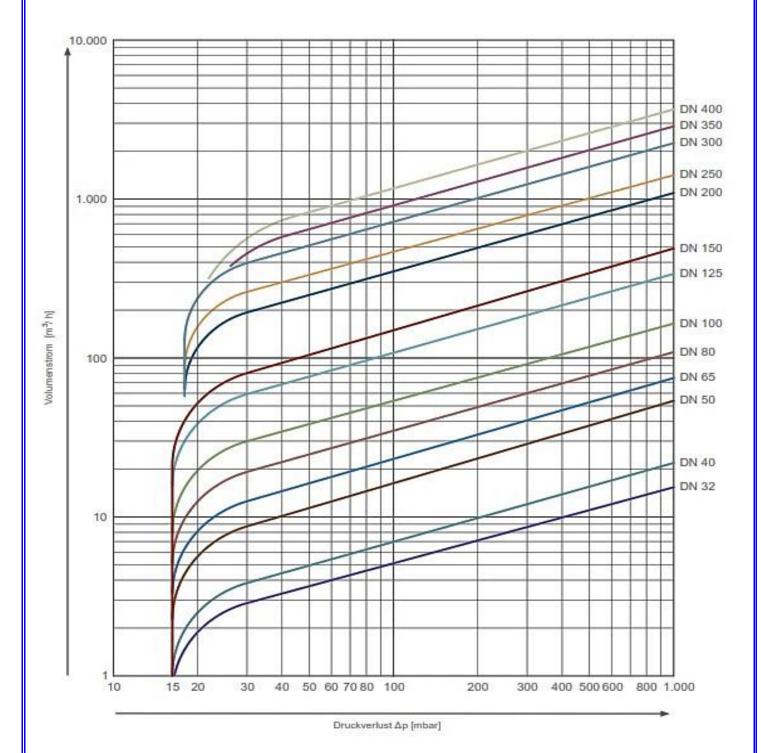

09/2023